



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,  
тел. 8(34371) 2-45-20,

623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, ул.Федюнинского, 1  
тел. 8(34367) 2-11-68. E-mail: [tond-Talitsa@mail.ru](mailto:tond-Talitsa@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 239/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Гилев-  
ская основная общеобразовательная школа №19,  
директор Сивирьянова Людмила Адольфовна

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 239 от  
«09» декабря 2021 года в период с 09 ч. 00 м. «13» декабря 2021г. по 16 ч. 00 м. «13»  
декабря 2021 г.

Заместителем начальника ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Сыроевым Алексеем Василье-  
вичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
подполковником внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведен(о) внеплановая выездная проверка, по адресу: 623673, Свердловская область,  
Тугулымский район, д.Гилева, ул. Первомайская, 20

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ  
Гилевская ООШ №19 Сивирьянова Людмила Адольфовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в со-  
ответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-  
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  
необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части заполнения проемов в стене (установка противопожарных дверей), отделяющей помещения различных классов функциональной пожарной опасности (снарядная). Вместо дверей с пределом огнестойкости EI30 установлены простые деревянные двери.</p> <p>В помещении снарядной установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI30.</p>	<p>ч.4 ст.4, ст. 5, ст.6 ч.2,3,13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.3.21 СНИП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»; п.7.4, 7.18 табл.2 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	01.09.2022	
2.	<p>Не представляется возможным свободное и полное открывание дверей эвакуационных выходов из здания (деревянные двери из коридора, ведущего в спортивный зал; дверь из кабинета начальных классов). Двери просели, перекошились.</p> <p>Обеспечить свободное открывание дверей эвакуационных выходов.</p>	<p>п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</p>	01.09.2022	
3.	<p>В коридоре сняты двери, предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p>	<p>пп. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</p>	01.09.2022	

	Установить двери на путях эвакуации, препятствующие распространению опасных факторов пожара, предусмотренные проектом,			
4.	Руководитель организации не обеспечил проведение огнезащитной обработки открытых металлических несущих конструкций перекрытий (двухэтажные: библиотека, снарядная, коридор, спортивный зал) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Провести обработку огнезащитным составом металлических несущих конструкций.	п.13, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; ст.4, ст.5, ст.6, ст.57, ст.58 табл.21 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.2, п.5.4.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 1.1* табл.1 СНИП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила»	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

« 13 » декабря 2021г.

Директор МБОУ Гилевская ООШ №19  
Сивирьянова Л.А.

(должность, фамилия, инициалы,  
контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР  
Талицкого ГО, Тугулымского ГО  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Сысоев А.В., подполковник внутренней службы  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

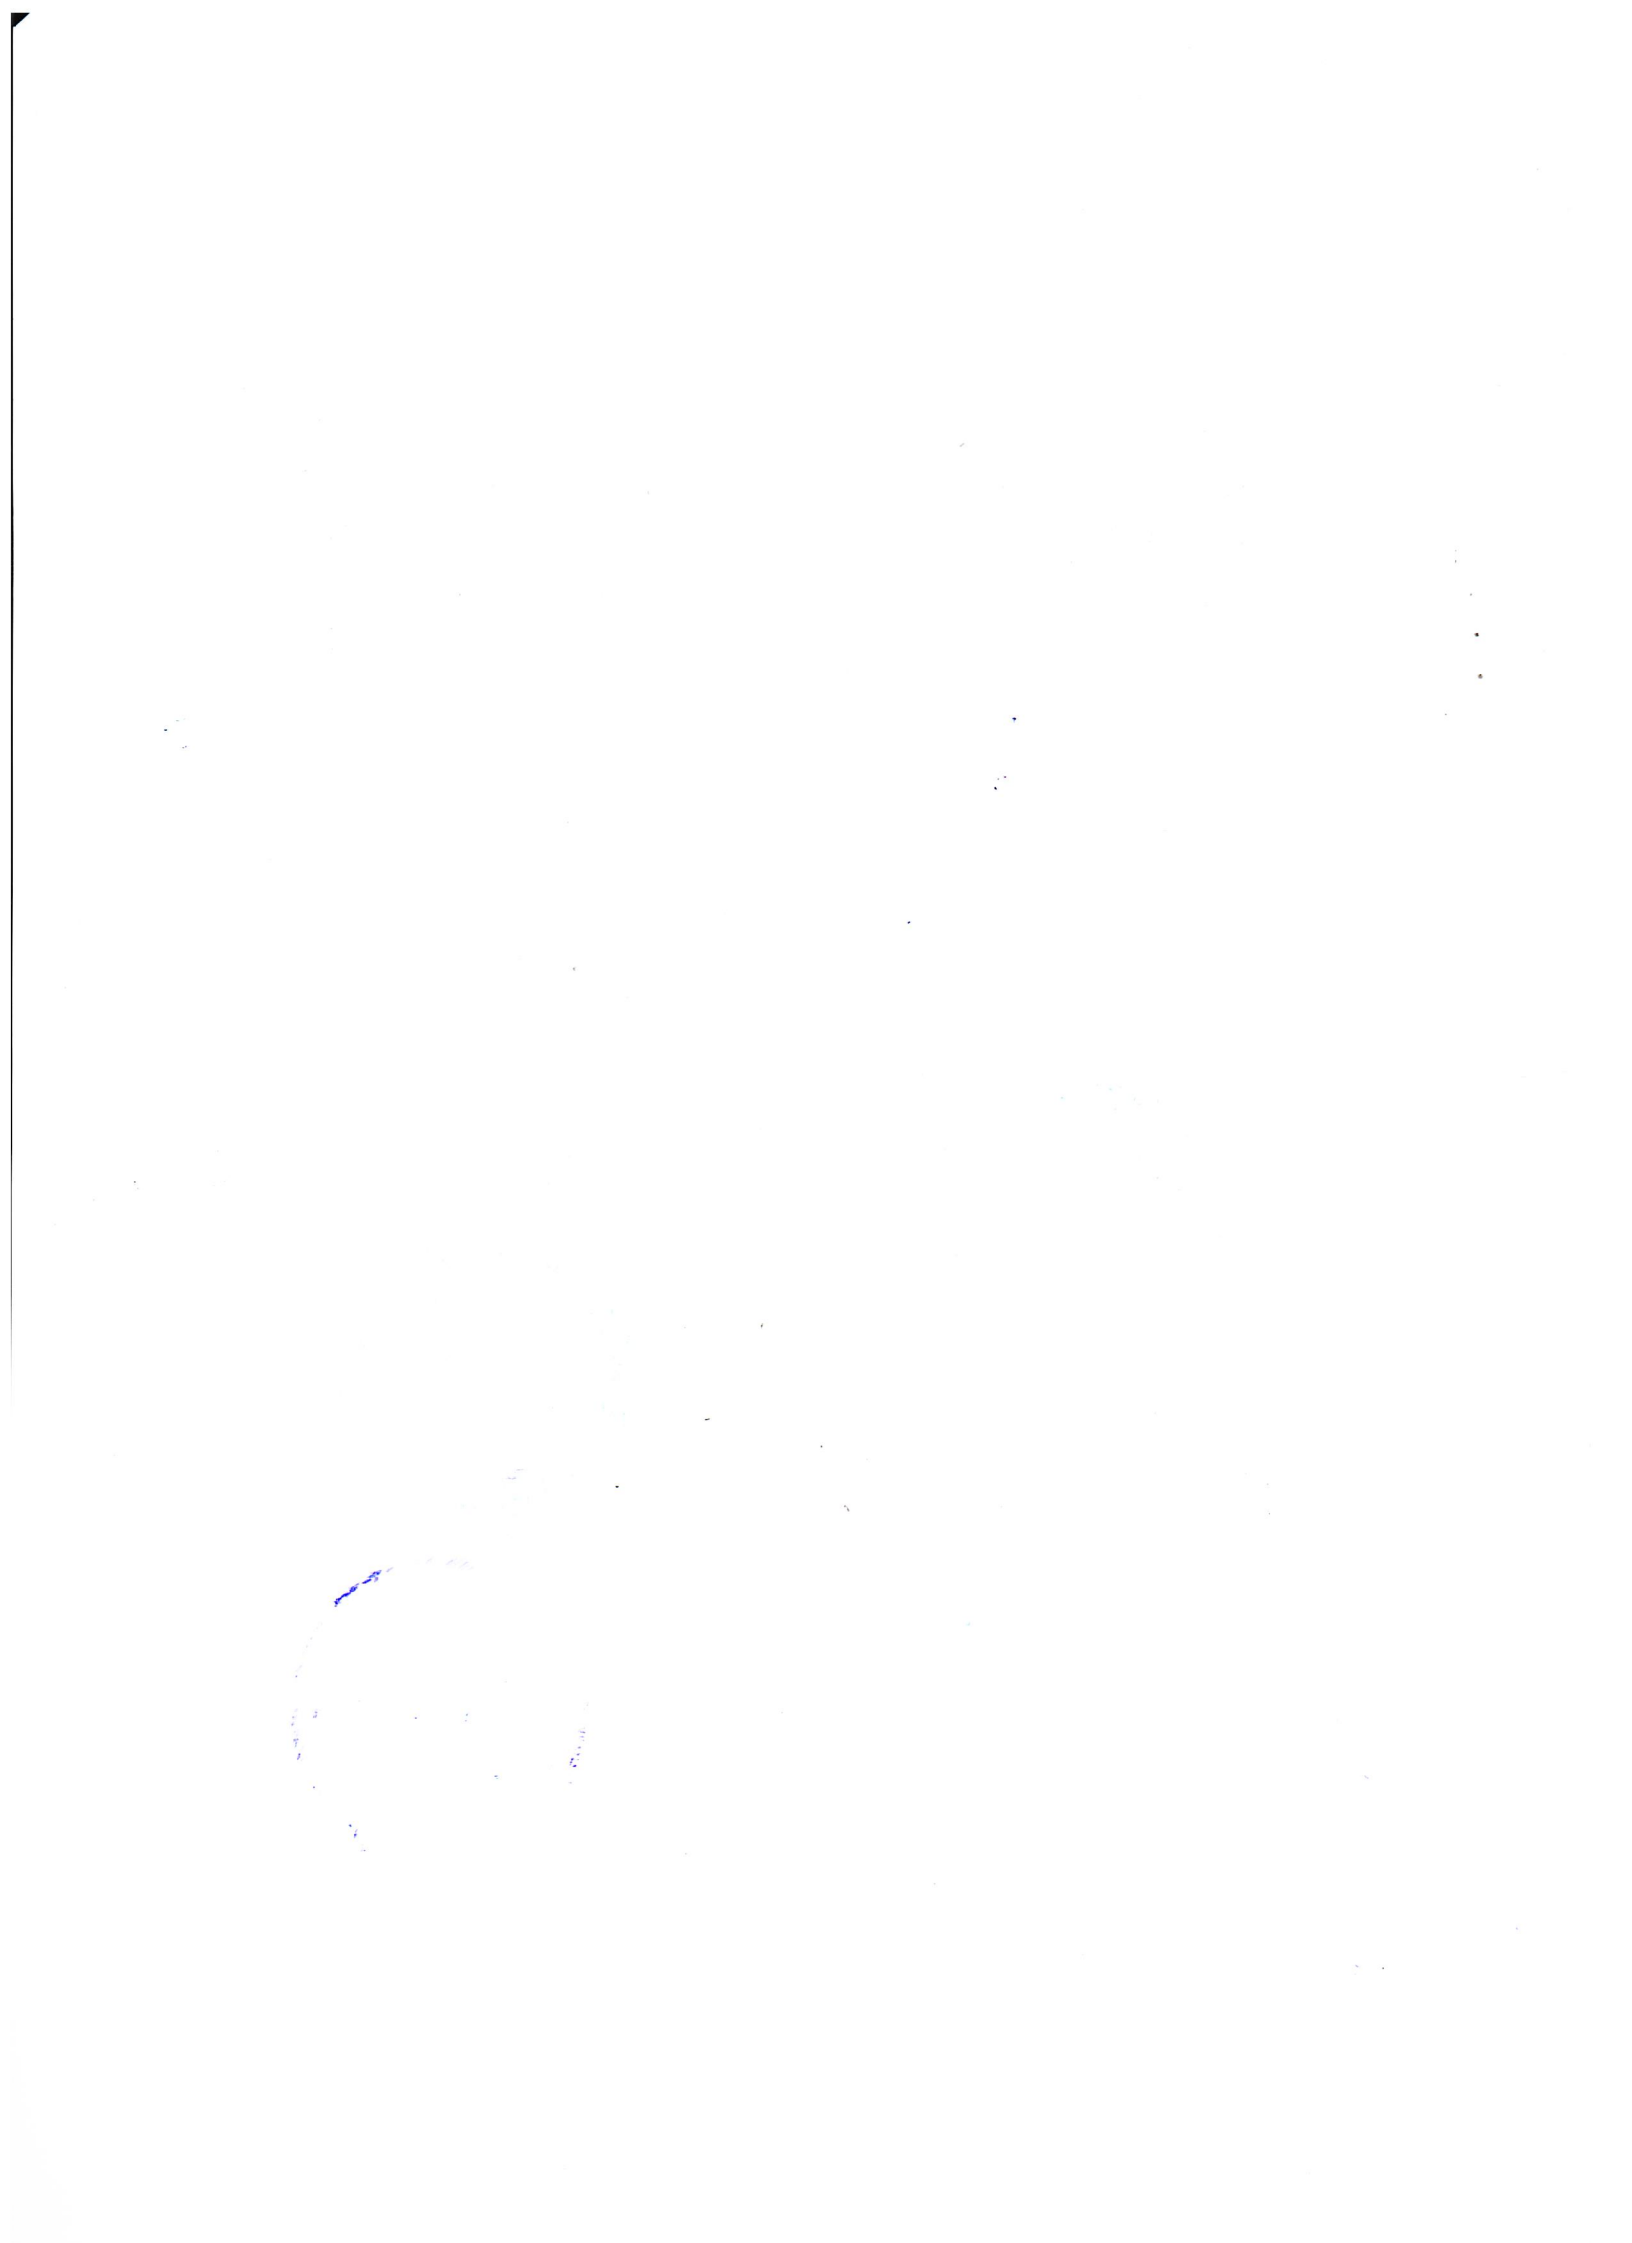

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022044

Владелец Сивирьянова Людмила Адольфовна

Действителен с 13.04.2023 по 12.04.2024